




Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Dział Laboratoryjny – Oddział Laboratoryjny w Kluczborku

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel./fax (77) 44-72-004 e-mail: ol.kluczbork.wsse.opole@sanepid.gov.pl

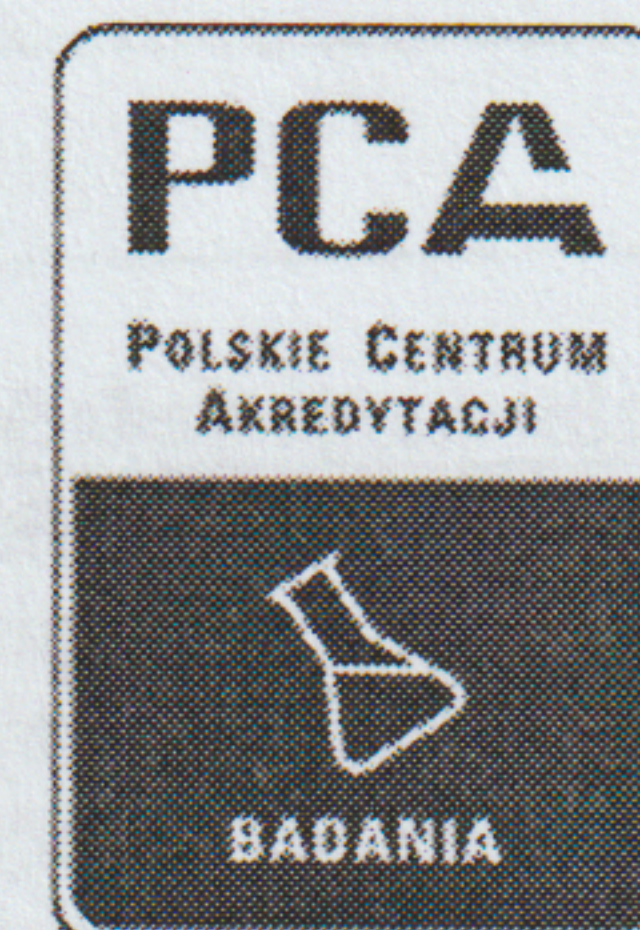

AB 519

Sprawozdanie nr 458/W/S/OK/23 z badań próbki wody

ZLECENIODAWCA	DOKUMENT
Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach Kucoby 35 46-300 Olesno	Zlecenie OK.9052.4.232.2023.BK z dnia 04.12.2023 r.

Informacje pochodzące od Zleceniodawcy	RODZAJ PRÓBK	Wodociąg lokalny
	POCHODZENIE PRÓBK	Kucoby 35
	PRÓBKOBIORCA	Zleceniodawca
	METODA POBRANIA PRÓBK	Instruktaż Laboratorium WSSE Opole
	POWÓD POBRANIA	Ocena poza obszarem regulowanym prawem
	PRÓBKA POBRANA	04.12.2023 r., godz. 8:45

STAN PRÓBK W CHWILI PRZYJĘCIA	Bez zastrzeżeń	PRÓBKA DOSTARCZONA	04.12.2023 r. godz. 9:50
BADANIA ROZPOCZĘTO	04.12.2023 r.	BADANIA ZAKOŃCZONO	07.12.2023 r.
KOD PRÓBK	1703	NUMER SPRAWY: OK.9052.4.105.2023.BK	

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA/JEDNOSTKA MIARY	METODA BADANIA	WYNIK/REZULTAT BADANIA	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA ^{1/} /WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE ¹
Mętność ^A	NTU	PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.01.2017 ²	3,6	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres do 1,0 ^{1.1}
Barwa ^A	mg/l	PN-EN ISO 7887:2012 +A1:2015-06 Metoda D	20	akceptowalna przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian ^{1.2}
Zapach	---	PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 ²	z0/akceptowalny	akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH) ^A	pH	PN-EN ISO 10523:2012	6,9	6,5 – 9,5 ^{1.3}
temperatura pomiaru	°C		21,4	
Przewodność elektryczna ^A w temp 25°C	µS/cm	PN-EN 27888:1999	150	2.500 ^{1.3}
temperatura pomiaru korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury	°C		21,5	

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

BADANY PARAMETR	JEDNOSTKA	METODA BADANIA	WYNIK BADANIA	WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA ^{1/} /WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE ¹
Bakterie grupy coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Escherichia coli ^{AE}	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h inkubacji ^{AE}	jtk /1 ml	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	18	bez nieprawidłowych zmian ^{1.4}

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrów/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.

^A parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stałego;

^{AE} parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego;

oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku).

1/ Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2294

1.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu

1.2/ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 Pt/l

1.3/ Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody

1.4/ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

2/PB/BC – procedura badawcza - badanie wykonane zgodnie z procedurą badawczą spełnia wymagania przepisów prawnych i pozwala na dokonanie oceny zgodności